


**(2) Dæmi um frágang siturlagna fyrir einbýlishús eða summarhús félagsamstaka, (gildir ekki þar sem hraun er undir).**

**BORGARPLAST**

www.borgarplast.is

**GRUNNMYND**

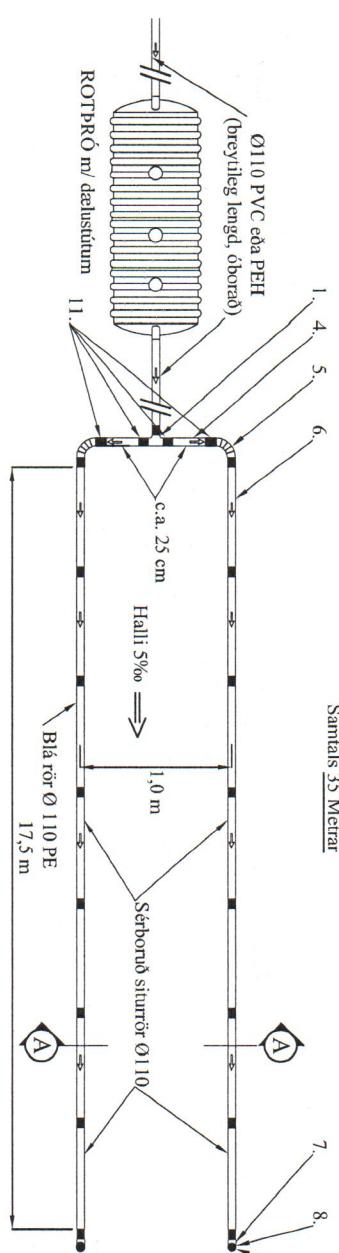

**Skýringar:**

Siurðr eru tvíreggja, stöðluð, polyethylene rör með Ø 8 mm götnum.

Tryggt sé að ekki safnisti vatn fyrir í siturbæhi eða tophófstæði.


Tryggt sé að a.m.k. að 1 m sé frá neðri brún siurðra niður á hæstu grunnvatnssíðu.

Álagsforsendur siturbæðs: ~80 l/m<sup>2</sup> á sôlarhring.

Allur líftænn jarðvegur  
þarf að geyður úr og undan bedinu.  
Samma gildir um roþróarsíðu.

**SNÍÐ A-A**

Tvískipt lögð í siturbædi

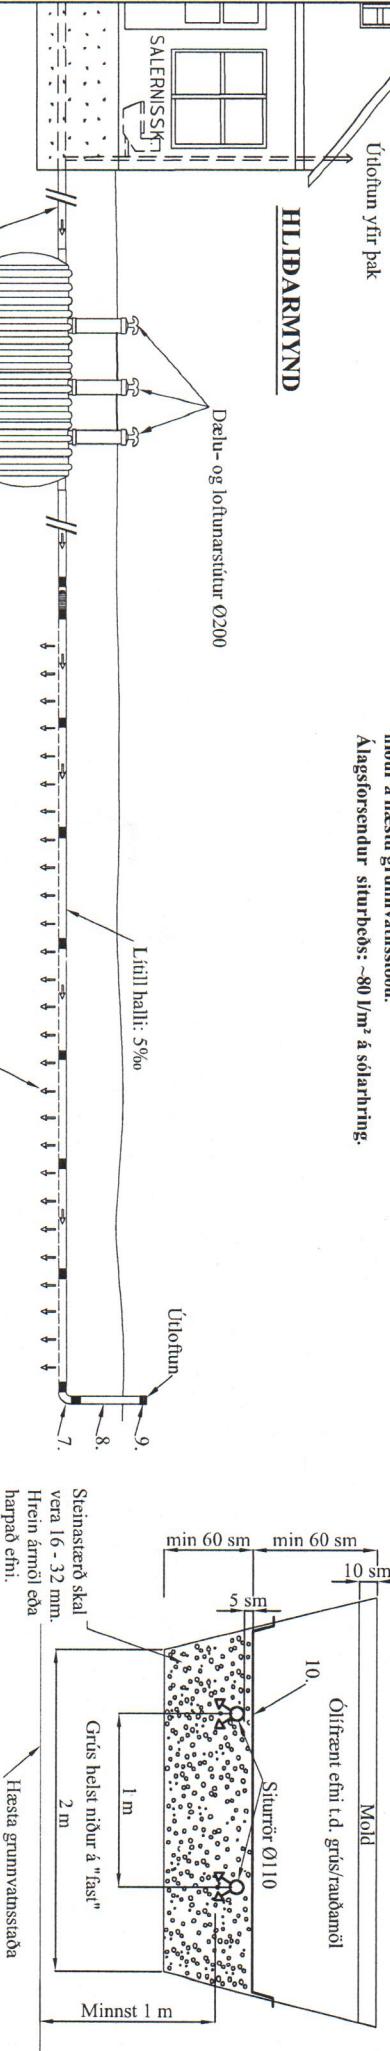

Afiensli siturlagna skal vera á frostriðu dýpi eða einangsrað

